


Схема подключения ККБ к испарителю для работы в режиме тепло-холод

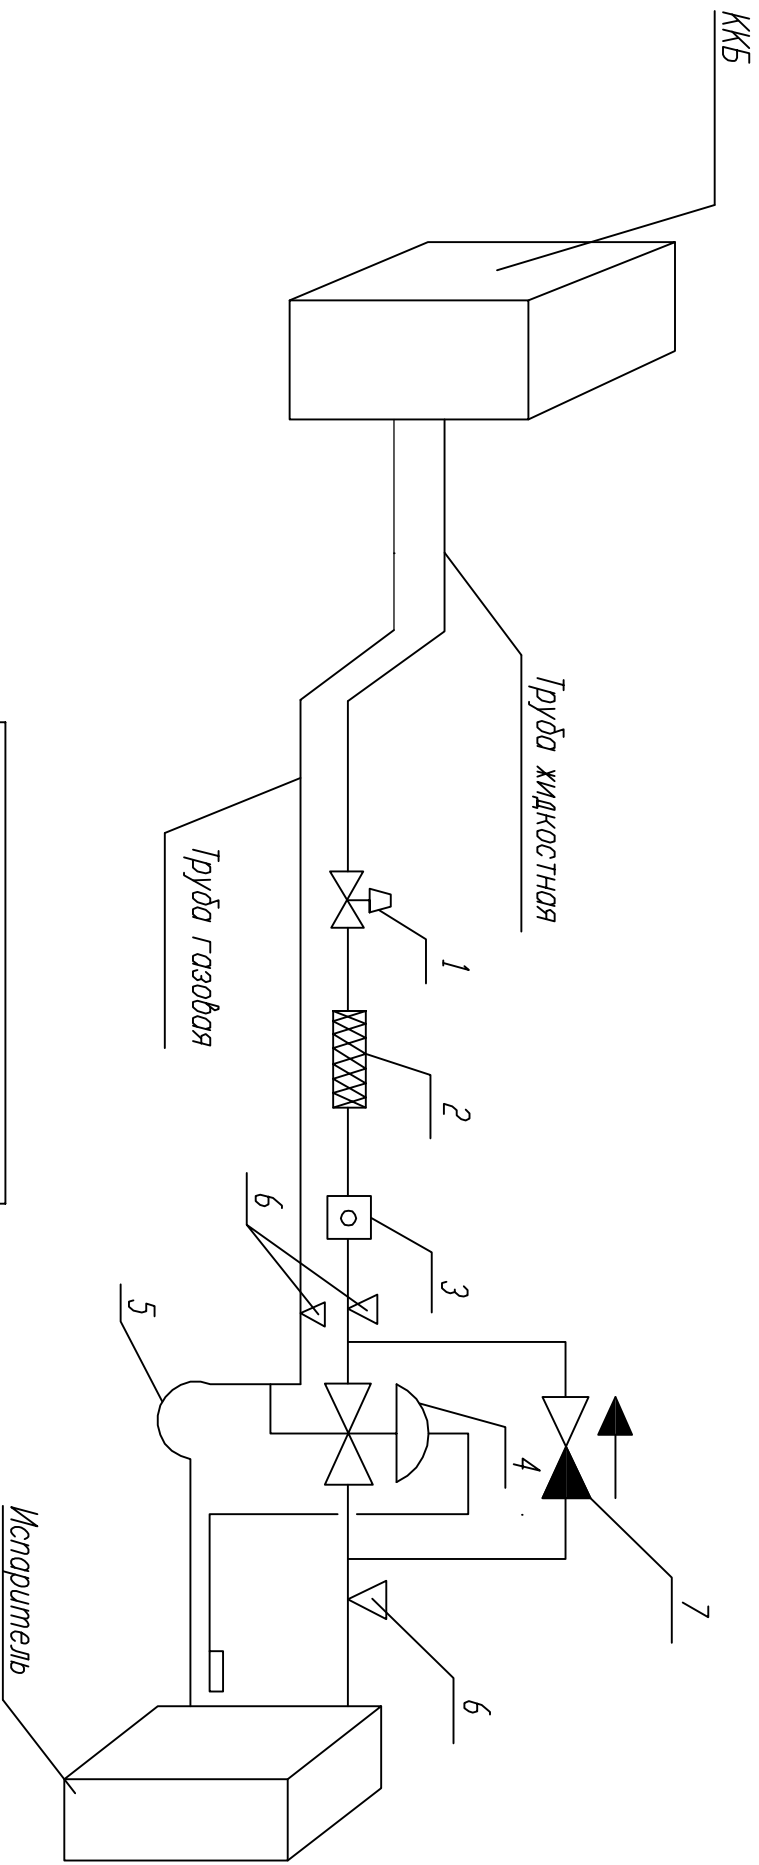

Номер	Наименование	Замент обвязки
1	Соленоидный вентиль	
2	Фильтр	
3	Индикатор влажности	
4	ТРВ	
5	Маслоподъемная петля	
6	Клапан Шредера	
7	Обратный клапан	